

製品仕様書

製品名	パルスカウントノード /リモート I/O ノード:2DI
型番	SW-4240-1000

Rev:1.6

発行日:2021年9月30日

注意事項

■はじめに

本製品を安全にお使い頂くために、ご使用前に必ずこの製品仕様書をご確認ください。
この製品仕様書は、将来予告なく仕様等の記載内容を変更する可能性があります。

■ 安全上の注意



警告

以下の内容を見逃して、誤った取扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示しています。



特別な環境(病院、空港、乗り物等)に設置する場合は、必ず設置場所の責任者および設備管理担当者の了解を得た後に行ってください。
電波により、医療用機器や電子機器に誤作動などの悪影響を及ぼし、安全を脅かす、あるいは事故の原因につながる場合があります。



天井や壁への設置は、ネジ止め固定等により確実に行ってください。
落下するとけがや故障の原因になります。



本製品を分解、修理、改造をしないでください。
事故や故障の原因になります。



湿気の異常に多い場所や水滴のかかる可能性のある場所では、使用しないでください。防水構造ではありませんので、火災や感電、故障の原因になります。



本製品の内部やすき間に、金属片を落としたり、害虫等を侵入させたりしないでください。水などの液体をこぼしたり、濡れた手で取り扱ったりしないでください。火災や感電、故障の原因になります。



加熱、焼却は絶対にしないでください。リチウム電池を使用していますので、発火や破裂する可能性があります。廃棄時は産業廃棄物として処理してください。

異常と思われる次のような場合は、電源を切り使用を停止してください。
異常状態のまま使用すると、事故や火災の原因になります。



- ・発煙したとき
- ・異臭、異常音が発生したとき
- ・本製品の内部やすき間に、金属片や水などの異物が入ったとき
- ・本製品の外装が破損したとき



メータを2台接続する場合は、メータ間に電位差がないことを確認してください。
メータ間に電位差があると電流が流れて、本製品やメータ、あるいはその他関連設備を破壊する可能性があります。事故につながる恐れがあります。



注意 以下の内容を見逃して、誤った取扱いをすると、人が怪傷を負う可能性が想定される内容および物的損害のみの発生が想定される内容を示しています。

次のような場所には設置しないでください。事故または故障の原因になります。



- ・温度・湿度が定格の範囲を超える場所
- ・温度・湿度の変化の激しい場所
- ・水、薬品、油などの液体のかかる可能性のある場所
- ・塵やほこりの多い場所
- ・振動や衝撃の加わる場所
- ・可燃性ガス、腐食性ガス、腐食性イオンが存在する場所
- ・直射日光が当たる場所
- ・強い磁界・電界がある場所
- ・乳幼児の手が届くような場所
- ・ストーブ等の火のそば



乳幼児の手が届く場所に設置したり、保管したりしないでください。誤って、アンテナや付属部品を飲み込む可能性があります。その場合は医師の指示に従ってください。



アンテナに無理な力を加えたり、アンテナを持って引き抜いたりしないでください。



本製品を落としたり、たたいたりなどして衝撃を与えないでください。事故または故障の原因になります。

■取扱上の注意

- 本製品を落下させてしまった場合は、当該製品の電源をONし、正常に動作することを確認したうえでご使用ください。
- 長期的に保存する場合は、なるべく 25°C±10°C 65%RH 以下の暗所に保存してください。有機溶剤や腐食性ガスの雰囲気には保存しないでください。
- 他の電子機器が発する電波やノイズの影響を受けた場合、正常に動作しない可能性があります。必ず、事前に十分な評価を行ったうえで使用してください。
- 設置環境によっては無線通信が必ず成功するとは限りませんので、データ欠損がシステムへ重大な影響を及ぼすようなアプリケーションへの採用は御注意ください。
- 製品本体のラベルは剥がさないでください。

■廃棄時の注意

本製品を廃棄する場合は、産業廃棄物として扱い、地方自治体の条例に従って処理してください。

目次

1	適用	6
2	装置概要	6
2.1	特長.....	6
2.2	装置外観と各部の名称.....	7
3	構成	8
3.1	無線センサネットワーク構成.....	8
3.2	装置構成.....	9
4	機器仕様	10
4.1	外形寸法、質量、材質、色.....	10
4.2	取付けプレート.....	11
4.3	コネクタ.....	12
4.4	電氣的仕様.....	13
4.5	入力仕様.....	13
5	機能仕様	17
5.1	電池切れ表示機能.....	17
5.2	無線送信ステータス表示機能.....	18
5.3	電源 ON/OFF.....	18
5.4	ユニットプロパティ読出し/書込み機能.....	19
5.5	パルスカウント機能.....	19
5.6	DI 機能.....	19
5.7	DI 報知機能 (DI 機能選択時).....	20
5.8	DI 報知/パルスカウント検出 Edge 設定機能.....	21
5.9	メッセージ・フォーマット(ベースからホストへ).....	22
6	無線仕様	24
7	環境条件	26
7.1	設置環境.....	26
7.2	動作環境.....	27
7.3	保管環境.....	27
8	保証規定、免責事項	28
9.1	保証規定.....	28
9.2	免責事項.....	28

図

図 1	外観と各部の名称(SW-4240-1000)	7
図 2	無線センサネットワーク構成例	8
図 3	ブロック図	9
図 4	外形寸法図	10
図 5	取付けプレートの外形寸法図	11
図 6	コネクタの端子説明	12
図 7	本製品の信号入力端子	14
図 8	オープンコレクタ接続の場合	14
図 9	無電圧 a 接点接続の場合	14
図 10	入力信号波形	15
図 11	電位差のあるメータ 2 台の接続禁止	16
図 12	電池切れ表示	17
図 13	無線送信表示	18
図 14	DI 報知による無線送信	20
図 15	On Edge による検出	21
図 16	Off Edge による検出	21
図 17	Both Edge による検出	21
図 18	設置環境	26

表

表 1	装置構成	9
表 2	外形寸法、質量、材質、色	10
表 3	コネクタ型番	12
表 4	電源仕様	13
表 5	入力仕様	13
表 6	電池切れ表示	17
表 7	無線送信表示	18
表 8	ユニットプロパティ一覧	19
表 9	センサネットワークプロトコル(SNP)内データ内訳	22
表 10	無線仕様	24
表 11	無線チャンネルの周波数と送信出力(1mW)	25
表 12	無線チャンネルの周波数と送信出力(20mW)	25
表 13	動作環境	27
表 14	保管環境	27

1 適用

本書はパルスカウントノード及びリモート I/O ノード:2DI(以降、本製品と呼ぶ)に適用します。

製品名	パルスカウントノード /リモート I/O ノード:2DI
型番	SW-4240-1000

2 装置概要

本製品は、無線センサネットワークシステムにおいて、電力等のメータから一定使用量ごとに出力されるパルス信号をカウントして、カウント積算値を送信するパルスカウントノードです。

また、オプション設定により入力信号の状態により入力レベルを送信するリモート I/O ノード:2DI としての機能も備えています。

2.1 特長

本製品の特長を以下に示します。

- 多様なメータに対応(電力、水道、ガス、その他)
- 2 入力のカウントが可能
- リモート I/O(DI)として使用可能
- マルチホップ無線センサネットワークに接続可能。
- 無線出力は 1mW / 20mW の切り替えが可能。
- 電池寿命は 10 年。電池電圧の低下も確認可能。

2.2 装置外観と各部の名称

本製品の的外観と各部の名称を図1に示します。

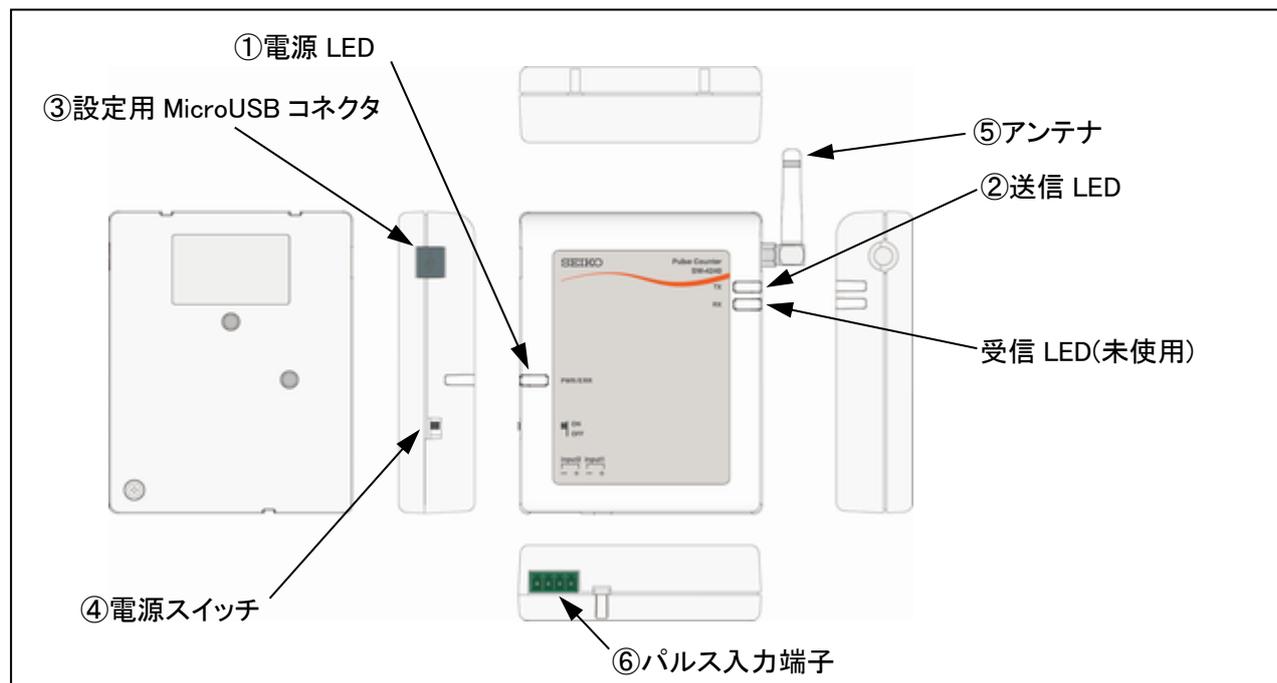


図1 外観と各部の名称(SW-4240-1000)

①電源 LED

電源投入時やハードウェア異常時にランプの色で表示します。

②送信 LED

無線メッセージ送信時、送信結果や電波強度をランプの色で表示します。

③設定用 MicroUSB コネクタ

ユニットプロパティ設定時に使用します。USB コネクタキャップを外して使用します。

④電源スイッチ

電源の ON/OFF をするスイッチ。

⑤アンテナ

本製品に付属の専用アンテナをご使用してください。

⑥信号入力端子

接続機器からの信号を入力する端子。2 入力に対応。

3 構成

3.1 無線センサネットワーク構成

無線センサネットワークは図 2 のように構成され、以下のような特徴があります。

920MHz 帯特定小電力無線 (ARIB STD-T108 準拠) を使用した無線ネットワークである。

ノード(子機)・ルータ(中継器)・ベース(親機)から構成される。

各ユニットはアドホックなネットワーク機能を持ち、ユニットを設置環境に散布するだけで自動的にネットワークを構築する。任意にユニットの追加・変更が可能である。

直接メッセージが届かない場合は必要に応じてルータを設置し、転送することが可能。

ベースは収集メッセージをホストへ送信する。

ホストから出力されたコマンドは、ベースを経由し各ユニットへ送信される。

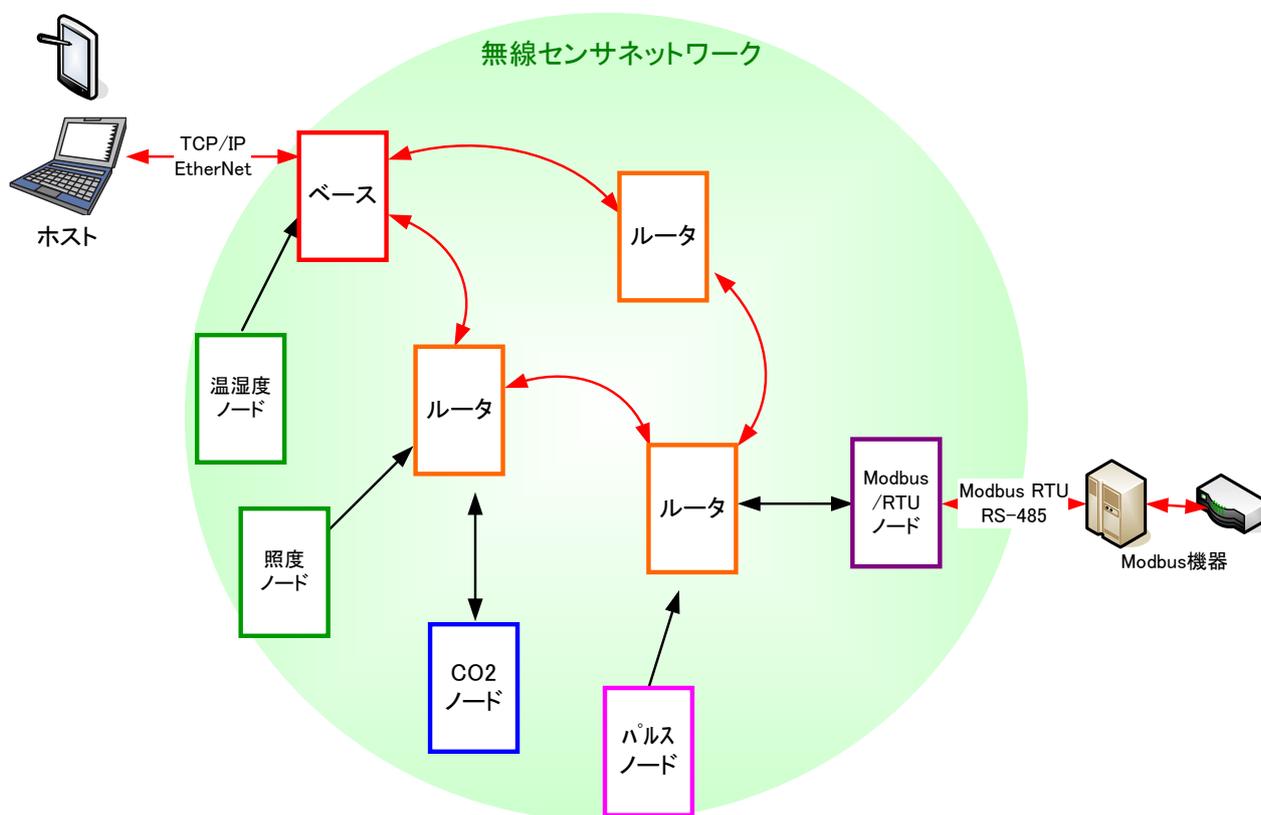


図 2 無線センサネットワーク構成例

3.2 装置構成

■装置構成部品

表 1 装置構成

分類	名称	型式番号	数量	備考
本体	パルスカウントノード /リモート I/O ノード: 2DI	SW-4240-1000	1	
付属品	アンテナ	—	1	本体に装着
	取付けプレート	—	1	本体に装着
	ボルト	—	2	本体に装着
	USB コネクタキャップ	—	1	本体に装着
	コネクタ (着脱端子)	PHOENIX CONTACT 製 MC1,5/4-ST-3,81 (1803594)	1	本体に装着 
オプション	取付用磁石	SW-NC-12R	2	ネジ 2 個を含む

■ブロック図

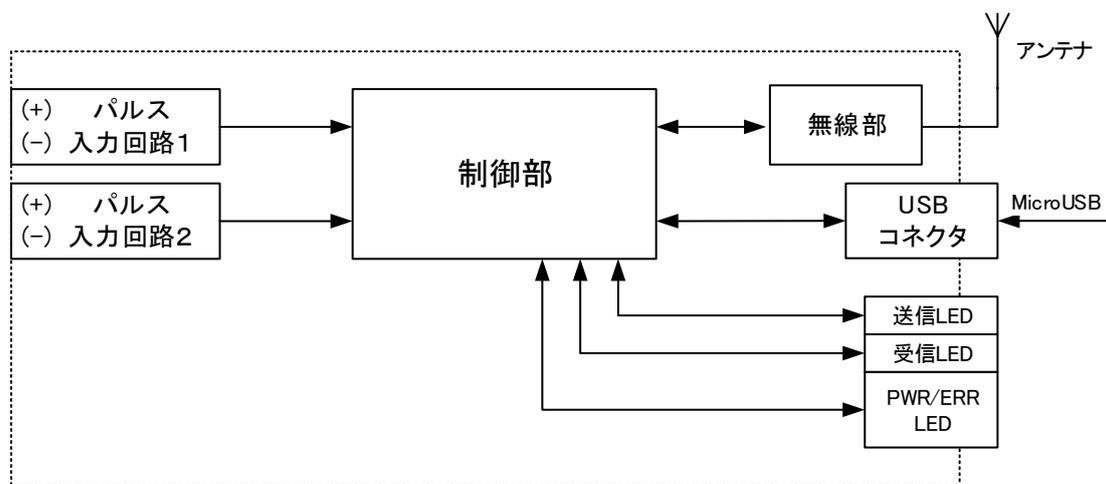


図 3 ブロック図

4 機器仕様

4.1 外形寸法、質量、材質、色

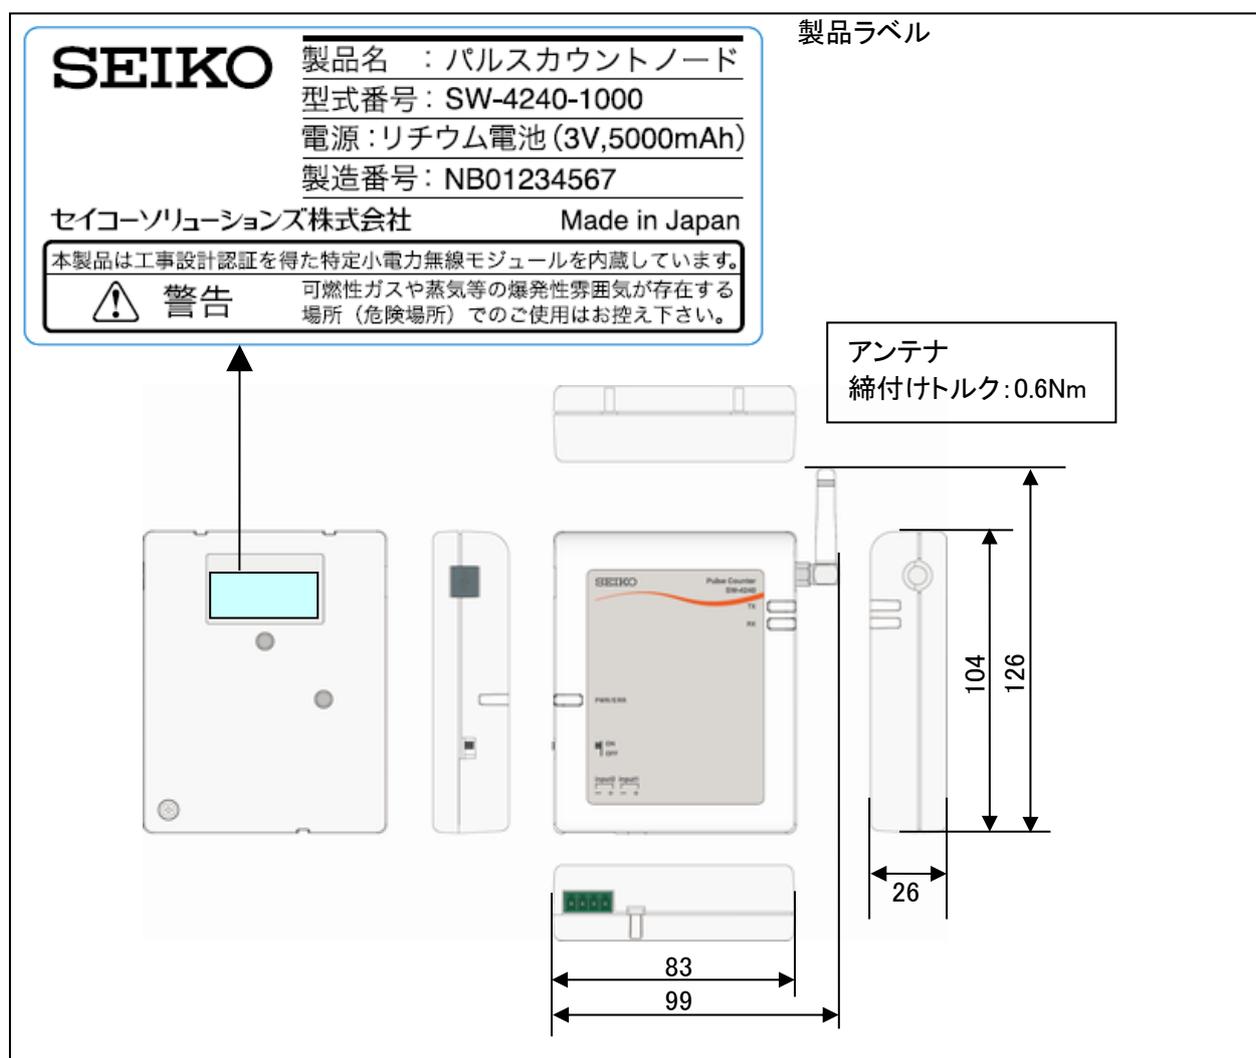


図 4 外形寸法図

表 2 外形寸法、質量、材質、色

外形寸法 W x D x H (mm)	質量(g)	材質	色
83 x 104 x 26	約 160g (注 1)	ABS	ホワイト

(注 1) USB キャップ・アンテナを含む。取付けプレート・ボルトは含まない。

4.2 取付けプレート


本体を壁に取付けたい場合は、取付けプレートとボルトを使用することにより、壁への着脱が可能です。取付けプレートは 6 本のネジを使用して壁へ固定します。本体を取付けプレートへ装着する場合、まず本体にボルトをネジ込み、取付けプレートの鍵穴状の丸穴に本側のボルトを挿入し、クランク状にずらし、カチッと音がするまでしっかりはめ込んでください。

本体を棚の上などに置いて使用する場合は、ボルトを外して使用してください。

取付けプレートの寸法と推奨取付けネジは以下の通りです。



ボルト
締付けトルク: 0.40~0.45Nm

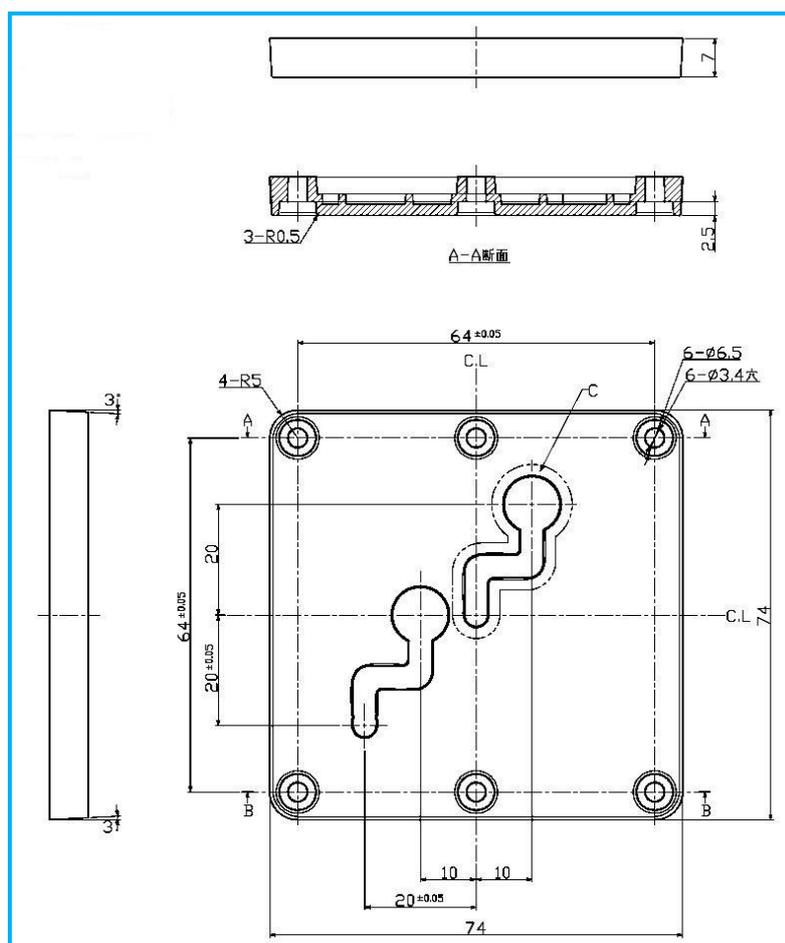

※取付ねじは付属されていないので
事前に準備してください。

【推奨取付ねじ】
トラスタッピング(1種A型)

・寸法

A: $\phi 6.5\text{mm}$ 以下

M: $\phi 3\text{mm}$

E: 2.5mm 以下

L: 板厚に応じて決定してください。

・必要本数: 6 本

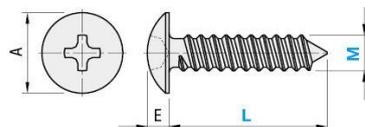


図 5 取付けプレートの外形寸法図

4.3 コネクタ

表 3 コネクタ型番

形式	PHOENIX CONTACT MC1,5/4-ST-3,81(着脱式端子台)
適合線材径	AWG #26~#16

コネクタの入力端子は合計 4 端子あり、正面左から入力 2(-)、入力 2(+)、入力 1(-)、入力 1(+))となっている。脱着式端子台にリード線をネジ止めし、本体側のコネクタへ装着して使用します。



図 6 コネクタの端子説明

本製品を接続するときは、以下の事項に注意してください。



誤結線しないようにしてください。

誤結線は、本製品あるいは電力モニター等の外部接続機器を破壊する可能性があり、事故につながる恐れがあります。

4.4 電氣的仕様

■電源仕様

表 4 電源仕様

項目	仕様	備考
電池	3.0V、5000mAh	リチウム電池、CR17450A(2500mAh) x 2 本
動作時間	約 10 年	入力信号周波数 10Hz 以下、2 入力、1 分定期送信
	約 10 年	入力信号周波数 30Hz 以下、2 入力、10 分定期送信

※特記なき場合の試験条件：T=25℃

4.5 入力仕様

表 5 入力仕様

項目	仕様	備考
入力形式	・無電圧 a 接点 ・オープンコレクタ	入力ポート数：2
信号周期	20ms 以上	
ON 時間	10ms 以上	
OFF 時間	10ms 以上	
許容チャタリング時間	1ms 未満	
ON 検出抵抗	1kΩ以下	
OFF 検出抵抗	5MΩ以上	
ON 検出電圧	1.0V 以下	
OFF 検出電圧	1.6V 以上	
短絡時流出電流	0.5mA 以下	
配線距離	5m 以下	
接点に印可される電圧	3.3~2.5V	バッテリー電圧直接印加

※試験条件：T=25℃

■端子説明

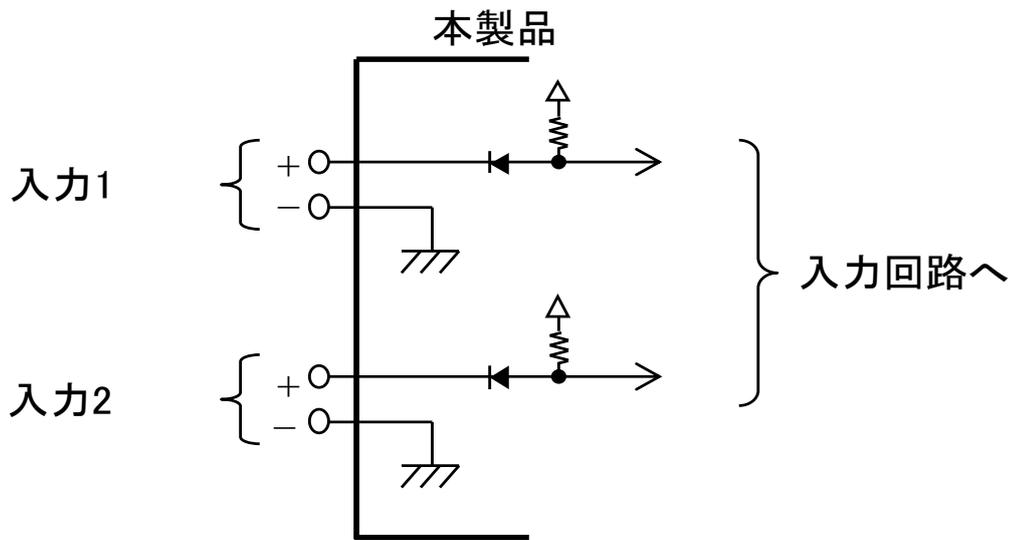


図7 本製品の信号入力端子

■オープンコレクタ接続の場合

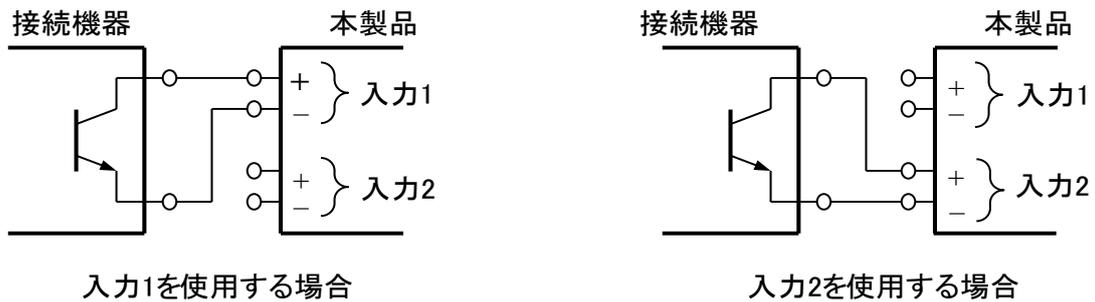


図8 オープンコレクタ接続の場合

■無電圧a接点接続の場合



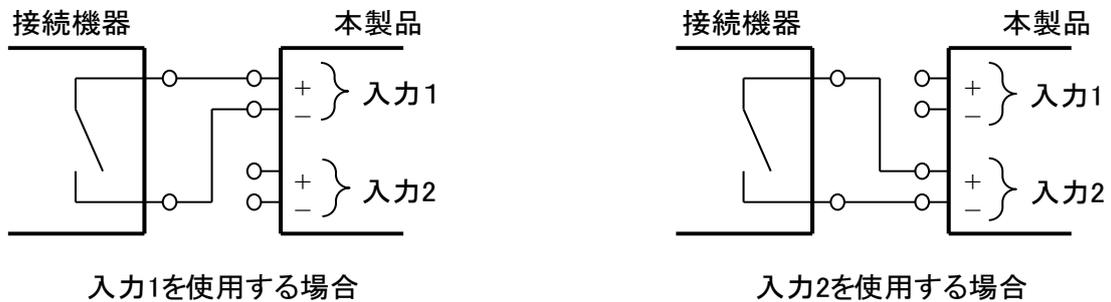


図9 無電圧 a 接点接続の場合

■入力信号波形

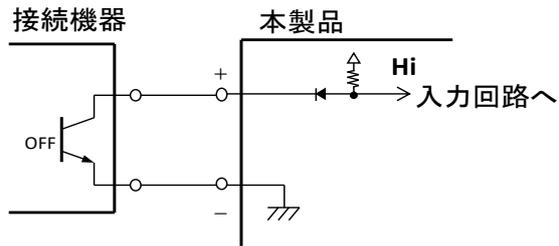

接続機器 出力OFF の場合

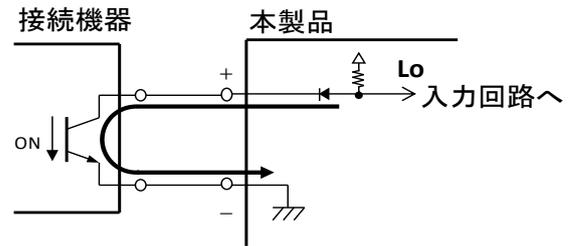

接続機器 出力ON の場合

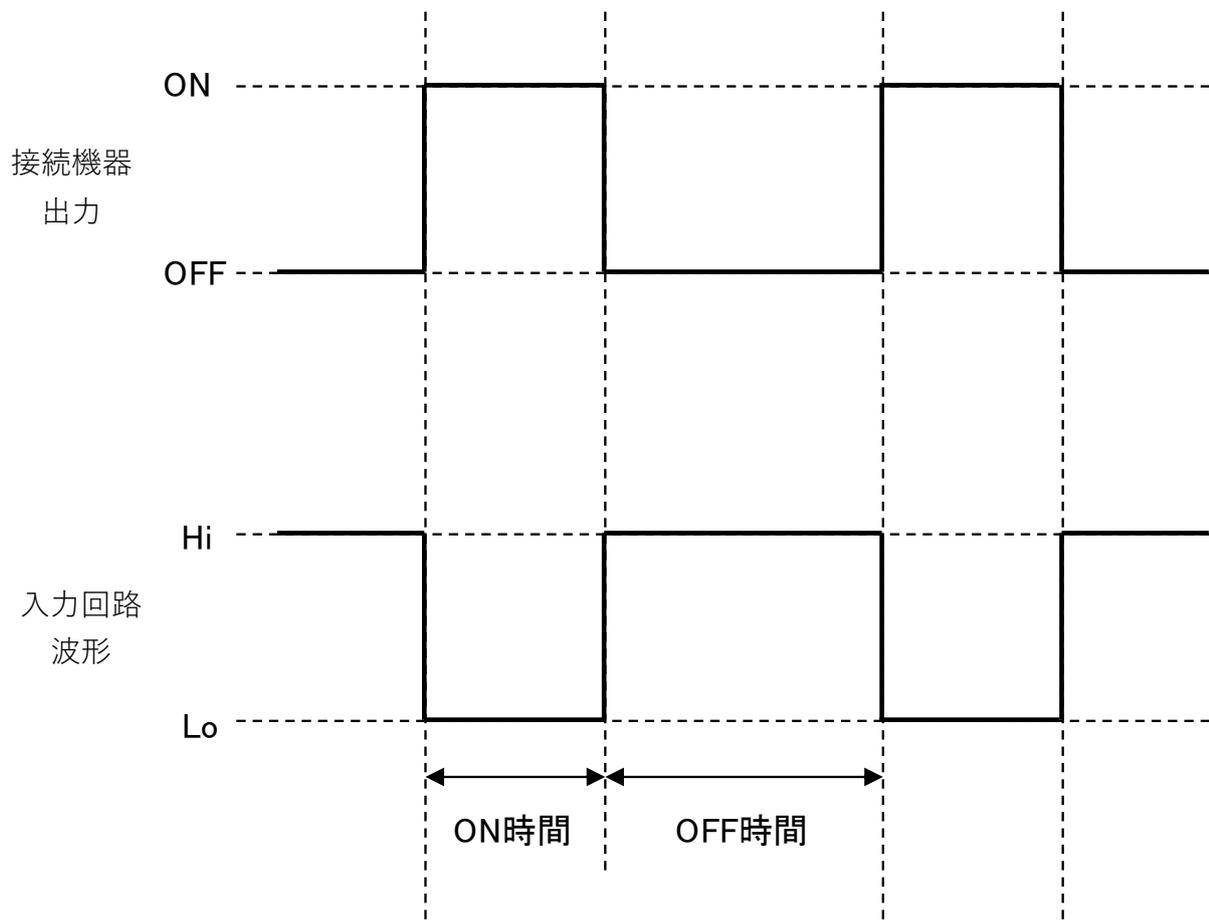


図 10 入力信号波形

■接続時の注意

本製品を接続するときは、以下の事項に注意してください。



誤結線しないようにしてください。

誤結線は、本製品あるいは電力モニター等の外部接続機器を破壊する可能性があり、事故につながる恐れがあります。



メータを2台接続する場合は、メータ間に電位差が無いことを確認してください。

メータ2台を接続する場合、メータ間に電位差があると電流が流れて、本製品やメータ、あるいはその他関連設備を破壊する可能性があり、事故につながる恐れがあります。

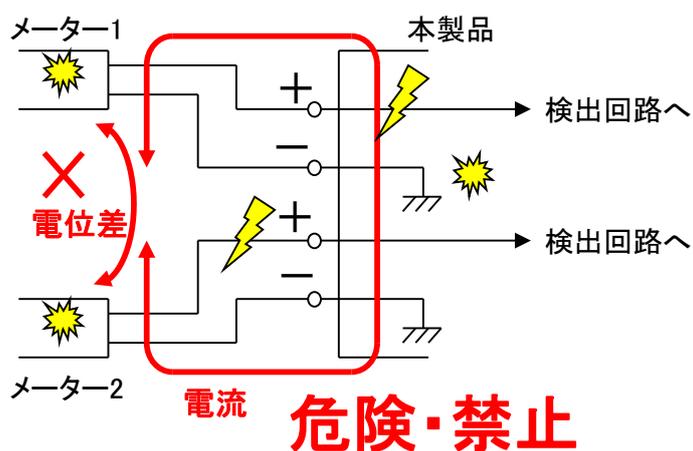


図 11 電位差のあるメータ2台の接続禁止

5 機能仕様

5.1 電池切れ表示機能

本製品は電池切れやハードウェア異常を表示する電源 LED を搭載しています。

- ・電源投入後に LED が 2 秒間緑色点灯し、その後消灯します。
- ・ハードウェア異常時には LED が赤色点滅します。
- ・電池電圧が 2.5V 以下になると LED が赤色点灯し、動作を停止します。

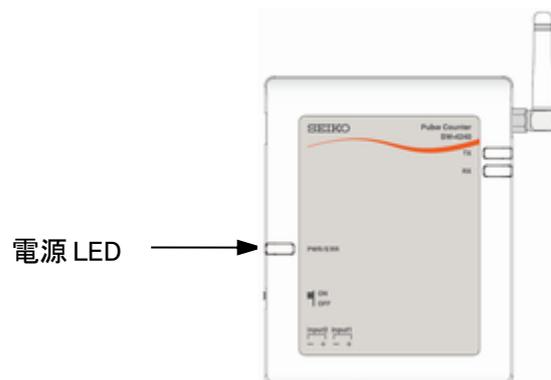


図 12 電池切れ表示

表 6 電池切れ表示

LED 表示	内容	動作	備考
緑色点灯	電源投入	動作	緑色点灯 2 秒後に消灯。
消灯	2.8V 以上 約 2.5～約 2.8V		電池電圧レベルはメッセージで確認可能。
赤色点灯	約 2.5V 以下	停止	メッセージを 10 回送信後、赤色点灯し動作を停止する。
赤色点滅	ハードウェア異常		

5.2 無線送信ステータス表示機能

本製品は無線送信時のステータス表示機能を搭載します。

表 7 無線送信表示

点灯タイミング	内容	発行色、点灯時間
送信時	—	緑色、35ms
送信後	送信成功、RSSI 値 20 以上	緑色、100ms
	送信成功、RSSI 値 20 未満	橙色、100ms
	送信失敗 (受信ユニット確認不可能)	赤色、100ms

上記とは別に、電源投入時に送信 LED と受信 LED が緑色で 2 回点滅し無線回路に電源が投入されたことを示します。

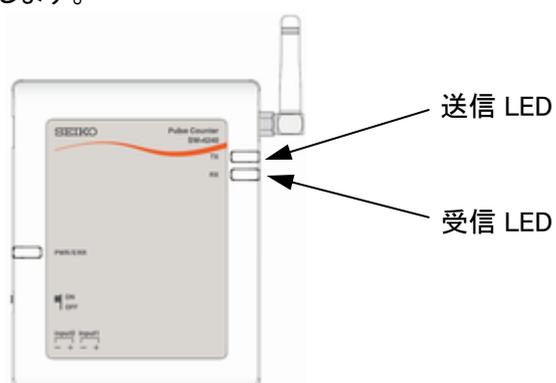


図 13 無線送信表示

5.3 電源 ON/OFF

本体横に電源 ON/OFF 用のスライドスイッチがあります。長時間使用しない場合は電源を OFF にすることを推奨します。

5.4 ユニットプロパティ読出し/書込み機能

本製品のプロパティは、MicroUSB 経由で専用アプリケーションにより読出し・書込みが可能です。
表 8 にユニットプロパティの一覧を示します。

表 8 ユニットプロパティ一覧

プロパティ		備考	初期値
ユニット ID (UID)		1~254	250
グループ ID (GID)		101~254	101
無線チャンネル (CH)		25~31、34~60、64~75ch (送信出力による)	60CH
送信出力		1mW / 20mW	20mW
送信間隔		送信なし、1分、5分、10分 (注)	1分
機能選択(DI /パルスカウント)	CH1	パルスカウント / DI	パルスカウント
	CH2	パルスカウント / DI	パルスカウント
DI 選択時パルスカウント値定期送信		無 / 有	無
DI 報知	CH1	OFF / ON	OFF
	CH2	OFF / ON	OFF
DI 報知/パルスカウント Edge 設定	CH1	---- / Off Edge / On Edge / Both Edge	On Edge
	CH2	---- / Off Edge / On Edge / Both Edge	On Edge
パルスカウント 1		0~99,999,999	0
パルスカウント 2		0~99,999,999	0

(注)電源 ON 後の 10 分間は 10 秒ごとに定期送信を行い、その後設定された状態に移行します。

DI 機能選択時、DI 選択時パルスカウント値定期送信無しの場合でも 10 分間は 10 秒ごとに DI レベルを送信します。

5.5 パルスカウント機能

本製品はメータ等からのパルスをカウントし、積算カウント値を定期的を送信します。入力には CH1、CH2 があり、それぞれ個別にカウントを行います。積算値は最大 99,999,999 を超えた場合は 0 に戻り積算を継続します。

5.6 DI 機能

本製品は入力信号の状態により入力レベルを送信します。機能選択(DI /パルスカウント)設定により、各 CH にそれぞれ DI 機能を割り当てることが可能です。DI 機能選択時のメッセージ送信条件は、ユニットプロパティ設定(DI 報知、DI 報知/パルスカウント Edge 設定)により変更することが可能です。

また、CH1、CH2 の両 CH に DI 機能を割り当てた場合でも、DI 選択時パルスカウント値定期送信を有に設定することで、パルスカウント機能を有効にすることができ、DI 報知回数記録(イベント回数記録)などに使用できます。

5.7 DI 報知機能 (DI 機能選択時)

本製品は DI 報知機能を使用し、各入力 CH の入力レベルの変化をトリガとして、現在の入力レベルの送信が可能です。

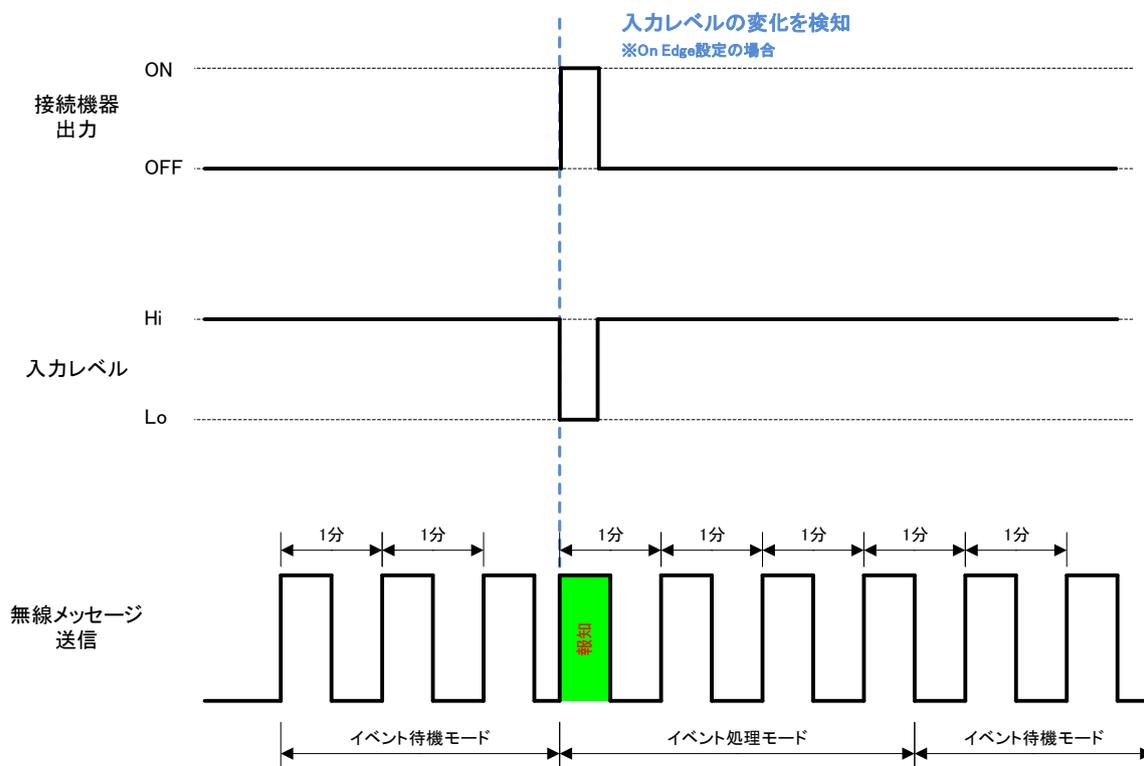


図 14 DI 報知による無線送信

DI 報知機能を使用した場合の動作

- ① DI 報知機能を選択した場合、入力レベルに変化がない時は、イベント待機モードとなり、1 分毎に入力レベルを送信します。
- ② イベント待機モードで入力レベル変化を検知した場合は、即座にイベント処理モードに移行し、現在の入力レベルを送信します。
- ③ イベント処理モードでは、1分毎の入力レベルを送信します。3 分間入力レベル変化が無かった場合は、その後の送信は中止しイベント待機モードに移行します。

5.8 DI 報知/パルスカウント検出 Edge 設定機能

本製品は DI 報知およびパルスカウント時の検出方法を選択することが可能です。

開閉スイッチ等で閉状態(スイッチ ON)から開状態(スイッチ OFF)を検出したい場合は Off Edge 設定に、開閉のどちらも検出したい場合は Both Edge 設定にする必要があります。

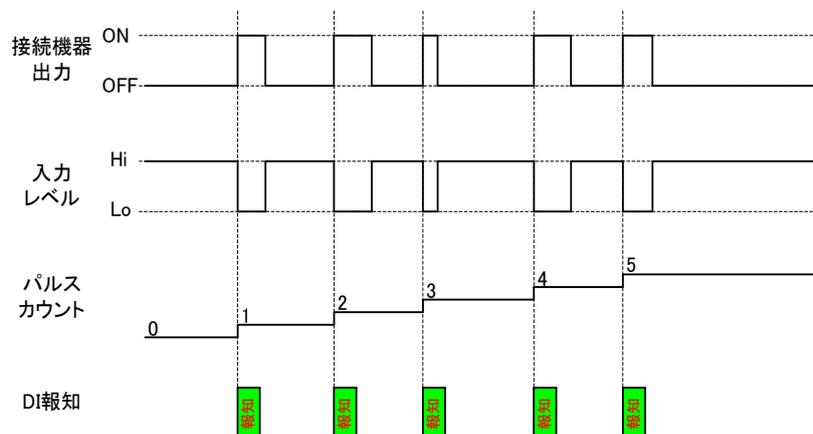


図 15 On Edge による検出

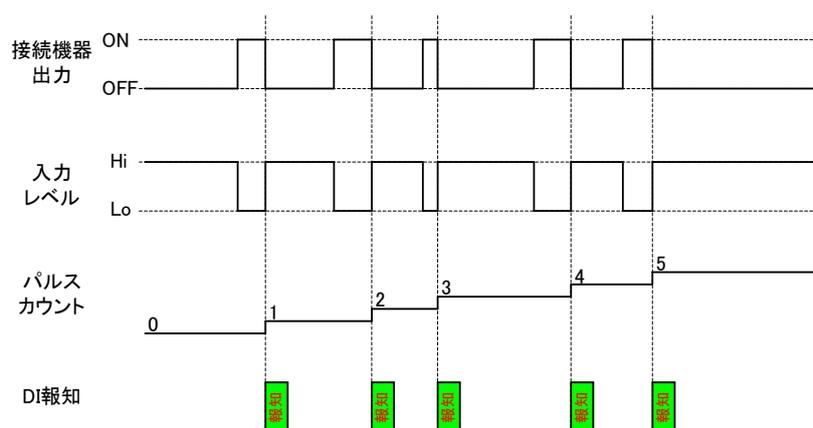


図 16 Off Edge による検出

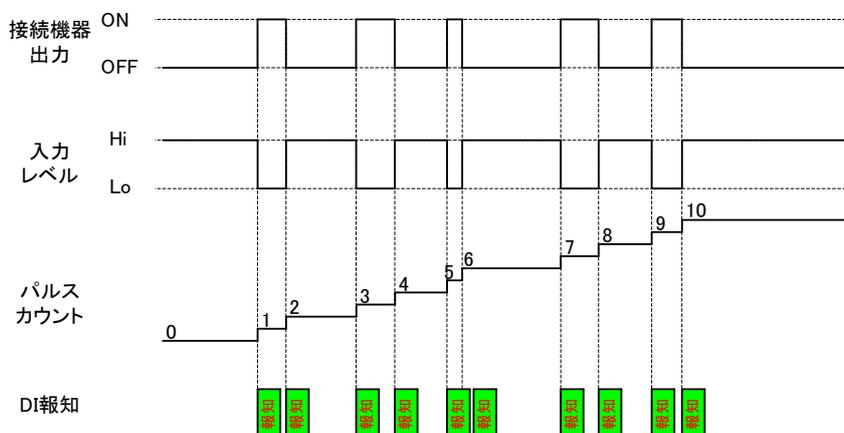


図 17 Both Edge による検出

5.9 メッセージ・フォーマット(ベースからホストへ)

本製品から送信された無線データはベースで受信され、ベースからホストへの通信は下記フォーマットでメッセージの送信を行う。データの書式は ASCII フォーマットを使用し、カンマ区切りテキストデータとして送信されます。

```
GID:0xXX,RID:0xXX,CH:0xXX,MSG:0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX,IDX:0xXX,SID:0xXX,RT:0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX(CRLF)
```

表 9 センサネットプロトコル(SNP)内データ内訳

コード	項目	バイト数	範囲	説明
GID:	グループ ID	1	0x65~0xFE	GID はセンサネットワークグループのグループ ID を示す。各ユニットは同じグループ ID を持つユニットとのみ通信を行う。
RID:	宛先 ID	1	0x00~0xFF	RID は送信データの宛先 ID を示す。ベースがホストへ出力する宛先 ID は常に 0x00(ベース)となる。 0x00: ベース 0x01~0xFE: ルータ/ノード 0xFF: 全ユニット向け一斉送信(テスト時のみ使用)
CH:	通信チャネル	1	0x19~0x4B	通信チャネルを示す。無線仕様の項を参照。
MSG:	メッセージ	12	-	データ送信元からの無線メッセージを示す。下記メッセージの説明を参照。
IDX:	インデックス	1	0x00~0xFF	メッセージ識別用番号を示す。異なるコマンドを送信するごとにインクリメントして出力する。
SID:	送信元 ID	1	0x00~0xFE	SID はデータ送信元の ID を示す。
RT:	ルート情報	10	-	メッセージが送信元から宛先まで届く間の、ルート情報・RSSI 情報を示す。

※詳細についてはメッセージ仕様書を参照のこと。

■メッセージ部のデータ内訳

(1)概要

Byte11	Byte10	Byte9	Byte8-0
ユニットタイプ	制御コード	バッテリー電圧	測定データ
0x0A	パルスカウント出力 :0x00 周期的な出力(DI機能選択時送信周期毎):0x01 DIレベル出力 :0x02 EEPROM R/Wエラー :0x0F ソフトウェアバージョン :0xFE	2.8V以上:0x00 Vbld1 :0x01 Vbld2 :0x02	

(2)各データ

■パルスカウント出力

B8-5	B4	B3-0
0x00000000-99999999	0xAA	0x00000000-99999999
パルス入力1カウント:0~99,999,999回	固定値	パルス入力2カウント:0~99,999,999回

例)パルスカウント1:12345678、パルスカウント2:87654321:0x0A000012345678AA87654321

※パルスカウント値が最大値99,999,999を超えた場合は0に戻り積算を継続する。

■DIレベル出力 / 周期的な出力

B8-0
0x0000000000000000X
X:0b00YZ
Y:CH2レベル 0:OFF, 1:ON / Z:CH1レベル 0:OFF, 1:ON)

■EEPROM R/Wエラーの場合

B8-0
0xFFFFFFFFFFFFFFFFFE

6 無線仕様

本製品の無線仕様を表 10 に、および無線チャネルの周波数と送信出力を表 11、12 に示します。

表 10 無線仕様

項目	仕様	備考
無線部方式	特定小電力無線	ARIB STD-T108 準拠
キャリア周波数	920.5-929.70MHz	
変調方式	FSK	
伝送速度	100kbps	
設定可能 CH	25-31,34-60,64-75(1mW) 25-31,34-60(20mW)	25~60CH:3 チャンネル同時使用 64~75CH:5 チャンネル同時使用
選択可能チャネル数	46(1mW) 34(20mW)	
送信出力	1mW / 20mW	
通信距離	100m 以上	屋外見通し (使用環境により異なります。)

表 11 無線チャンネルの周波数と送信出力(1mW)

CH	Freq. (MHz)	CH	Freq. (MHz)	CH	Freq. (MHz)	CH	Freq. (MHz)
25	920.8	34	922.6	48	925.4	64	928.35
26	921.0	35	922.8	49	925.6	65	928.45
27	921.2	36	923.0	50	925.8	66	928.55
28	921.4	37	923.2	51	926.0	67	928.65
29	921.6	38	923.4	52	926.2	68	928.75
30	921.8	39	923.6	53	926.4	69	928.85
31	922.0	40	923.8	54	926.6	70	928.95
		41	924.0	55	926.8	71	929.05
		42	924.2	56	927.0	72	929.15
		43	924.4	57	927.2	73	929.25
		44	924.6	58	927.4	74	929.35
		45	924.8	59	927.6	75	929.45
		46	925.0	60	927.8		
		47	925.2				

表 12 無線チャンネルの周波数と送信出力(20mW)

CH	Freq. (MHz)	CH	Freq. (MHz)	CH	Freq. (MHz)	CH	Freq. (MHz)
25	920.8	34	922.6	43	924.4	52	926.2
26	921.0	35	922.8	44	924.6	53	926.4
27	921.2	36	923.0	45	924.8	54	926.6
28	921.4	37	923.2	46	925.0	55	926.8
29	921.6	38	923.4	47	925.2	56	927.0
30	921.8	39	923.6	48	925.4	57	927.2
31	922.0	40	923.8	49	925.6	58	927.4
		41	924.0	50	925.8	59	927.6
		42	924.2	51	926.0	60	927.8

7 環境条件

7.1 設置環境

金属などの電波障害物を避け、周囲 1m のスペースを確保する。設置環境を図 14 に示します。

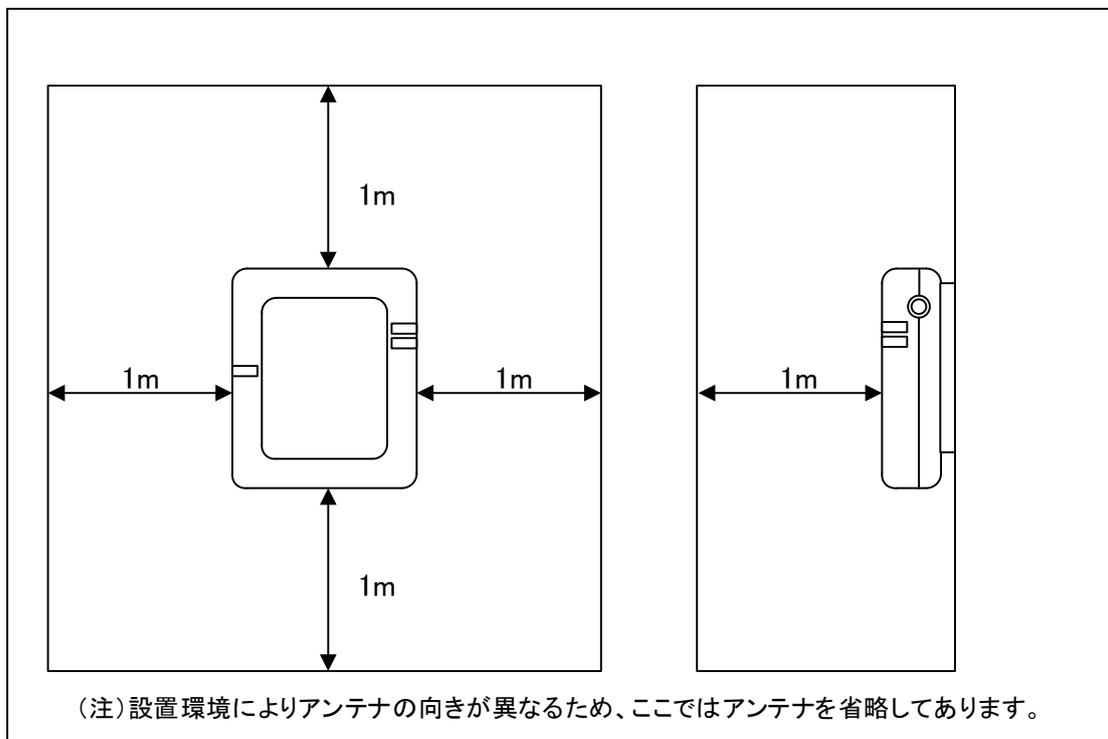


図 18 設置環境

以下のような場所は避けること。

- 温度、湿度の変化が激しい場所
- 水滴がかかる可能性のある場所
- 塵やほこりの多い場所
- 振動のある場所
- 腐食性のガスや塩分の発生する場所
- レンジ、電熱器などの高温になる機器の近傍
- 大型冷蔵庫、製氷器、モータを内蔵する機器の近傍など電磁界の発生する場所
- 周囲が金属等の導電体で囲まれている場所
- 本製品とルータあるいはベースとの間に、金属扉や壁等がある場所

7.2 動作環境

表 13 動作環境

項目	仕様	備考
周囲温度	-10~60℃	
周囲湿度	20~90%	結露無きこと

7.3 保管環境

表 14 保管環境

項目	仕様	備考
周囲温度	-25℃~70℃	

8 保証規定、免責事項

8.1 保証規定

〔無償保証期間〕

本製品の無償保証期間は製品納入日より1ヶ年とします。

〔無償修理〕

無償保証期間中に本書の「注意事項」を遵守した正常な使用状態で故障した場合は、無償修理いたします。

〔有償修理〕

無償保証期間内であっても、次の場合は有償修理となりますのでご注意ください。

- 本書の「注意事項」を逸脱した行為による故障、損傷
- 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変による故障、損傷
- 弊社以外での修理、調整、部品交換などによる故障、損傷
- 故障の原因が本製品以外の機器にある場合。

〔保証対象〕

保証対象となるのは、製品本体(ソフトウェアを含む)のみとなります。

〔お問合せ窓口〕

本製品に関するお問合せは、以下までお願いいたします。

お取扱の代理店または、下記お問い合わせメールへ

Eメールアドレス …… wsn_s_info@sii.co.jp

〔修理・解析依頼〕

本製品をダンボール箱等で梱包して、次のあて先までご発送戴けますようお願いいたします。なお、発送にかかる費用はお客様のご負担とさせていただきます。

〒261-8507 千葉県千葉市中瀬 1-8 セイコーインスツル株式会社

精密デバイス事業本部 PI部

8.2 免責事項

- 弊社に故意または重大な過失がある場合を除き、本製品を使用したことによる損害賠償および、第三者からの請求等について、弊社ではいかなる責任も負いかねます。また、現地での製品の修理、交換、選別などは、対応いたしかねます。
- 納期遅延や不良などへの対応は全力を持って対応させていただきますが、検収後の LOT 保証、生産ラインの保証、損害賠償などはいたしかねます。
- 火災、地震、風水害、落雷、その他の天災地変、または異常電圧、静電気、お客様の故意または過失、その他想定外の条件下での使用により生じた損害に関して、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 弊社が関与しない機器、ソフトウェアとの組み合わせによる誤動作などにより生じた損害に関しては、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は、一般用途向けに設計されており、一般機器より高い信頼性が要求される用途や、医療機器、防災・セキュリティ関連機器、ガス・危険物等の安全装置、航空機用の機器及びその重要部品のような極めて高い安全性が要求される用途での使用は、意図されておりません。これらの用途での使用により、人身事故、火災事故、損害等が生じても、当社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本書の「注意事項」の記載内容を守らないことにより生じた損害に関して、弊社ではいかなる責任も負いかねます。
- 本製品は電波法に基づく技術基準適合証明を受けた無線モジュールを内蔵しています。この製品は日本国外での電波法には適合していませんので、日本国内で使用してください。日本国外で使用した場合、当社は一切責任を負いません。

改訂履歴

Rev.	改訂年月日	改訂内容
1.0	2013/10/29	初版
1.1	2015/3/20	表紙・P25: 会社名、問い合わせ窓口、Eメールアドレス変更。 P10: 製品ラベル変更。 P13: 電氣的仕様: 記載項目変更。 P21: 無線仕様: 記載項目変更。 P24: 保管環境の記載項目変更。
1.2	2015/11/1	P2-3: 注意事項更新。 P25: 保証規定更新。
1.3	2017/2/27	表紙、P25: 社名変更。連絡先変更。
1.4	2019/12/20	P6 2.装置概要に DI 機能の説明追加 P19 5.4 ユニットプロパティ読み出し/書き込み機能に DI 関連のプロパティ追加 5.6 DI 機能の項追加 P20 5.7 パルス検出機能と送信タイミング(DI 機能選択時)追加 P21 5.8 メッセージ・フォーマットに DI 関連のフォーマット追加 P25: 問い合わせ窓口 部門名変更
1.5	2020/4/16	P19 5.4 DI 関連のプロパティの表現変更
1.6	2021/9/30	リモート I/O ノード: 2DI の製品名、製品表記を追加 P19 5.4 DI 関連のプロパティの表現を修正 P20 5.7 題名を DI 報知機能(DI 機能選択時)に変更 P21 5.8 DI 報知/パルスカウント検出 Edge 設定機能追加 P22 5.8 メッセージ・フォーマット の項目番号を 5.9 に変更